

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



REUNIÓN No. 5 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

JUEVES 09 DE DICIEMBRE DEL 2021



- 1- Lectura de la Orden del día.
- 2- Firma de la Lista de Asistencia.
- 3- Lectura del Acta de la sesión anterior.
- 4- Revisar y Autorizar en su caso las Requisiciones presentadas.
- 5- Asuntos Varios.
- 6- Cierre de Sesión.

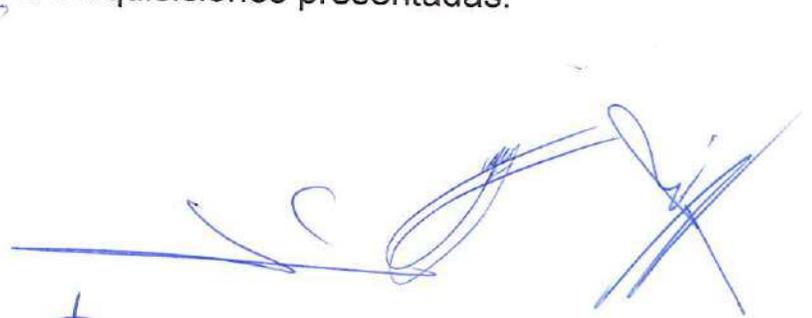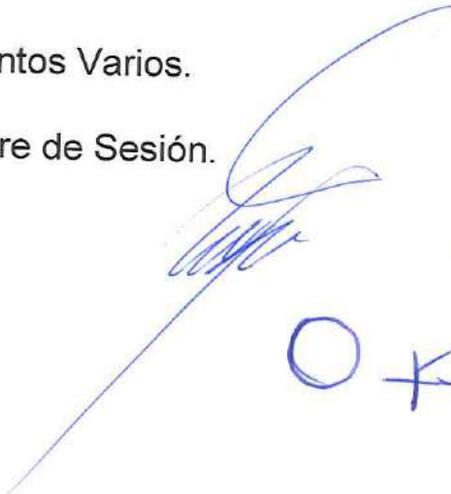

O K Φ

Acta número 5 cinco de la sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), celebrada el día 09 nueve de Diciembre del 2021 dos mil veintiuno.

Previa convocatoria del mismo Organismo, siendo las 08:30 ocho horas con treinta del día 09 nueve de Diciembre del 2021 dos mil veintiuno, celebrada en las oficinas centrales del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), ubicadas en Av. González Gallo No. 60, de esta Ciudad, se reunieron los integrantes de la Comisión de Requisiciones el L.A. José Luis Gómez Martín, Director General de ASTEPA y Presidente de la Comisión de Requisiciones; la Lic. Susana Jaime Mercado, Regidora de la Comisión de Agua Potable; el Ing. Óscar Ornelas Martín, Regidor Presidente de la Comisión de Agua Potable; el L.C.P. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del Órgano Interno de Control; el Ing. Agustín Jaime Mercado, Jefe de Área Técnica de ASTEPA; y el L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá, Jefe del Área Administrativa de ASTEPA, y Secretario de la Comisión de Requisiciones.

Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), correspondiente al día 09 nueve de Diciembre del 2021 dos mil veintiuno, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone para dirigir la reunión el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Firma lista de asistencia.
2. Lectura de la Orden del día.
3. Lectura del Acta de la sesión anterior.
4. Revisar y autorizar en su caso las requisiciones presentadas.
5. Asuntos varios.
6. Cierre de sesión.

A CUERDOS

- 1.- Se dio lectura al Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad.
- 2.- Se firmó la lista de asistencia por los integrantes de la Comisión de Requisiciones.
- 3.- Se dio lectura al Acta de la reunión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.
- 4.- Se revisan las requisiciones presentadas, las cuales fueron autorizadas.

a) A continuación se mencionan las requisiciones autorizadas:

Número: 17647, 17648, 17649, 17650, 17651, 17652, 17653, 17654, 17655, 17656, 17657, 17658, 17659, 17660, 17661, 17662, 17663, 17664, 17665, 17666, 17667, 17668, 17669, 17670, 17671, 17672, 17673.

Aclaraciones de sesiones anteriores:

- La requisición 17508 del acta 1 del 11 de Noviembre del 2021, se aclara que fueron 34 platillos con bebida (refresco y/o agua fresca) alimentos para la Comisión Estatal del Agua que apoyaron en las actividades de cultura del agua en la expo noche buena los días 18 al 19 de noviembre 2021, autorizada con **GERARDO GONZALEZ GONZALEZ** por un 3,190.00 (Tres Mil Ciento Noventa Pesos/100 M:N:) mismo que se agrega a la suma de la presente reunión.

Pendientes:

- Ninguno.

Folios no utilizados:

Cancelados:

- 17431

Observaciones:

- La requisición número **17649** que se refiere a 1 reparación de motor Grundfos de 50 hp para sustituir dañado de pozo 25 Jihuite, queda autorizada con **Bombas Romo S DE R L DE CV** por que quien destapa repara.
- La requisición número **17665** que se refiere a reparaciones de varios neumáticos de los vehículos No. 72,81,54,75,67,48,47 y 57 y queda autorizada con Aurora Macías Amezcua por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **17660** que se refiere a 12 toneladas aproximadamente de mezcla asfáltica para reparación de baches en Cabecera Municipal, queda autorizada y en aclaración por proveedor, peso y monto.
- La requisición número **17661** que se refiere a 12 toneladas aproximadamente de mezcla asfáltica para reparación de baches en Delegaciones, queda autorizada y en aclaración por proveedor, peso y monto.
- La requisición número **17669** que se refiere a 200 litros de acelerante fraguado para concreto para reparación de baches en Cabecera Municipal, queda autorizada con **Marco Dionisio Barba Gutiérrez** por calidad.

- La requisición número **17672** que se refiere a 1 reparación de empaques vehículo No. 25 Pipa de Agua Potable, queda autorizada con **José Alejandro Zamora Pineda** por que quien destapa repara.
- La requisición número 17673 sustituye la requisición 17431 del Acta número 132 del 10 de Septiembre que se refiere a un servicio de mantenimiento de equipo de impresión Ricoh 7500 para su uso en el área de Archivo se sustituye por diferencia en la cotización de un monto de \$1,670.00 quedando en \$ 1,670.40 resultando una diferencia de \$.40 centavos mismos que se suman a la presente reunión.

En esta reunión se autorizó un monto total de \$152,184.07 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 07/100 M.N.).

5.- Asuntos varios.

- Ninguno.


6.- Cierre del Acta.

Siendo las 10:05 diez horas con cinco minutos de la misma fecha estipulada anteriormente, se declaró formalmente clausurada la presente sesión de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), recordando a los presentes que para la próxima reunión se convocará con anticipación

Se anexa a la presente acta los siguientes documentos:

- Lista de Asistencia de los integrantes de la Comisión de Requisiciones.
- Orden del día.
- Listado de requisiciones presentadas en esta reunión.

Firmando al calce las personas que participaron en la misma y que a su vez quienes quisieron hacerlo.

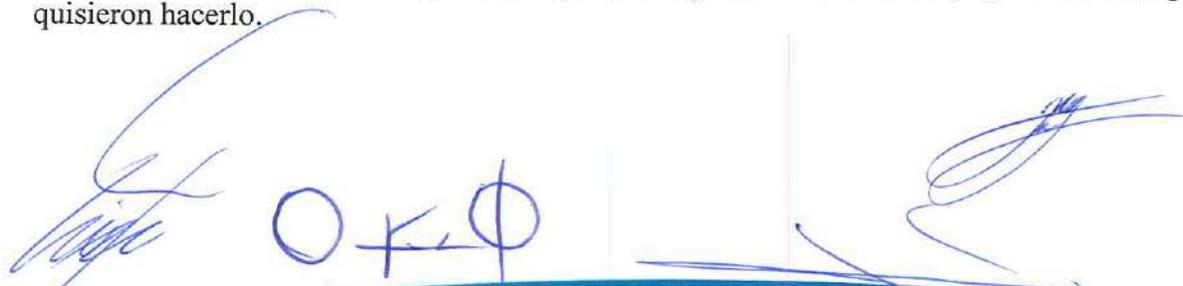

**PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE REQUISICIONES**



L.A. José Luis Gómez Martín.

**REGIDOR DE LA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE**



Lic. Susana Jaime Mercado.

**REGIDOR PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE**



Ing. Oscar Ornelas Martín.

**TITULAR DEL ORGANO INTENO
DE CONTROL**



L.C.P. José de Jesús Landeros Cortes

JEFE DEL AREA TECNICA



Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado.

**SECRETARIO DE LA
COMISION DE REQUISICIONES**



L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá.

Acta N° 5 Comisión de Requisiciones 09/ DICIEMBRE /2021

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



Tepatlán de Morelos
Municipio Municipal, 1924 - 2024

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN No. 5 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

JUEVES 09 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Jose Luis Gómez Martín	Director	Astepa.	
OSCAR ORTEGAS M.	REGIDOR	AYMTO.	
Agustín Jaime Delgadillo Mercado	Jefe técnico	ASTEPA	
José de Jesús L.	Contraloría	Ayuntamiento	
Susana Jaime Mercado	Regidora	Ayuntamiento	
Luis F. Figueroa S.	S. Apoyado	ASTEPA.	