



ASTEPA
INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL

Dirección
Área
Departamento
Proyecto
Nombre

-AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
-JEFATURA TÉCNICA
-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
03-10
-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Objetivo
Descripción de la meta

- MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ORGANISMO DESEMPEÑEN SUS ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DIGNAS


Método
Unidad de medida
Frecuencia

- ATENDIDOS/ANUAL*100
-PORCENTAJE DE REPORTES DE ATENDIDOS
-TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019

En Jefatura Técnica se realizó la ampliación de oficina de esta misma área llevando a la fecha un 90% de avance, tomando en cuenta presupuesto realizado para este año 2019 y con los materiales y herramientas necesarias para cumplir el objetivo primordial del proyecto, además se inició con programa de restauración de enjarres en casetas de pozos existentes en cabecera Municipal y Delegaciones


- Se anexan fotos de dicha obra antes mencionada


ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 02 DE ABRIL DEL 2019.
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"

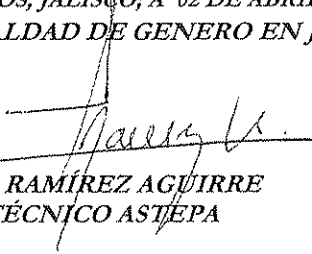
ING. LUIS RAMÍREZ AGUIRRE
JEFE TÉCNICO ASTEPA



Tepatitlán

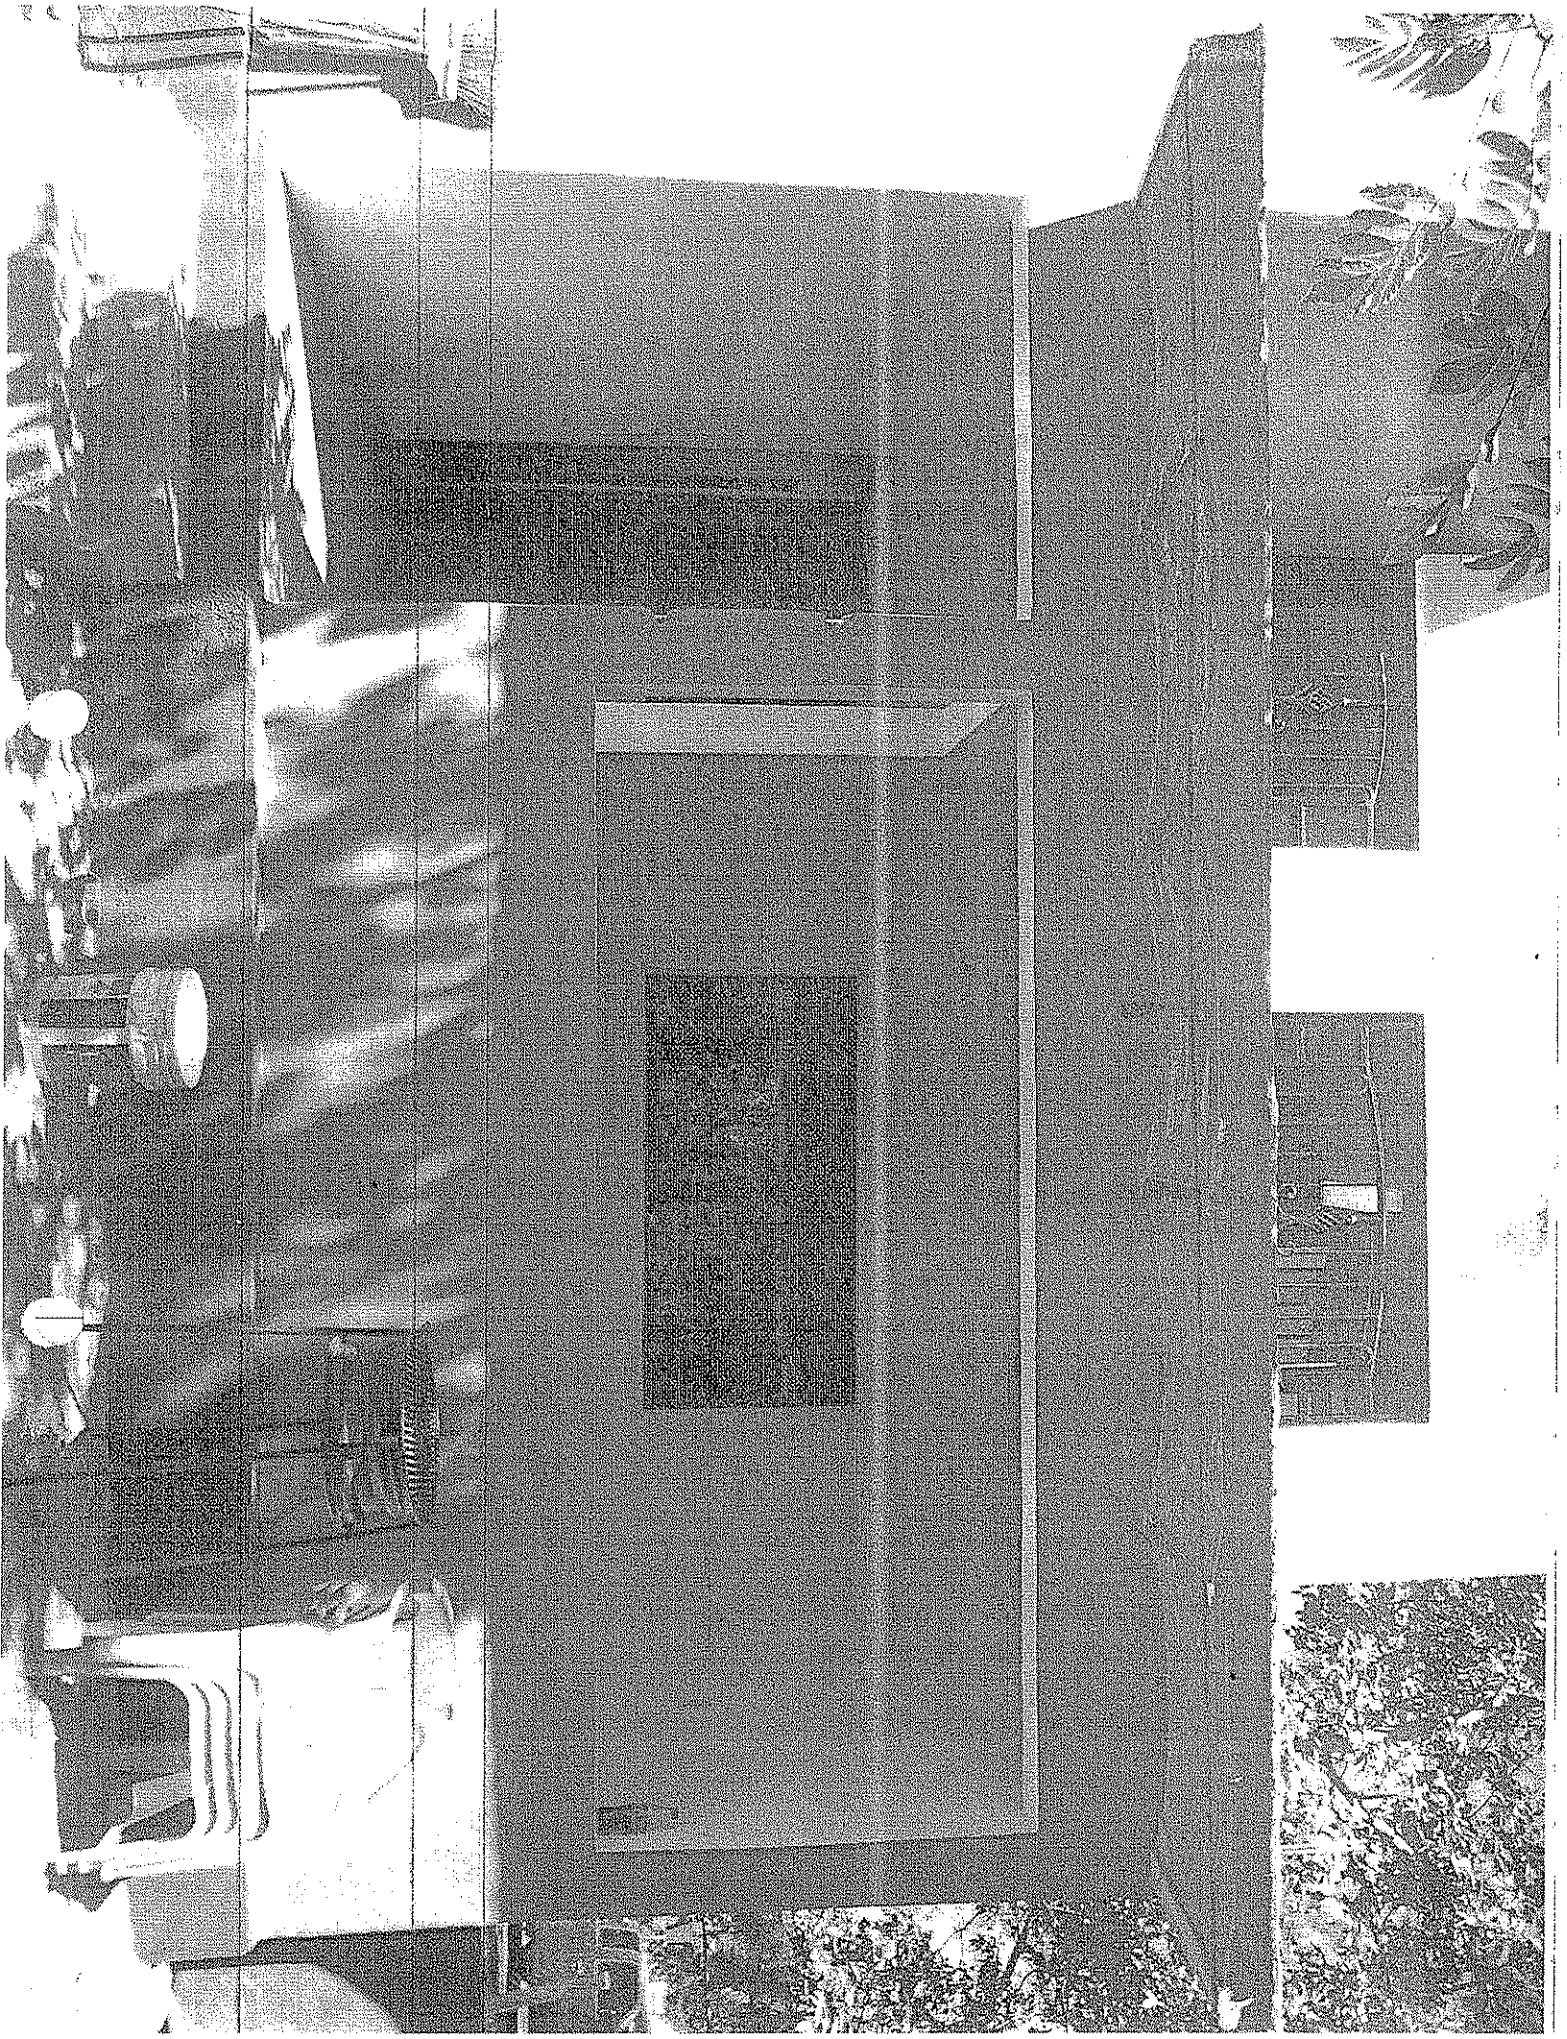

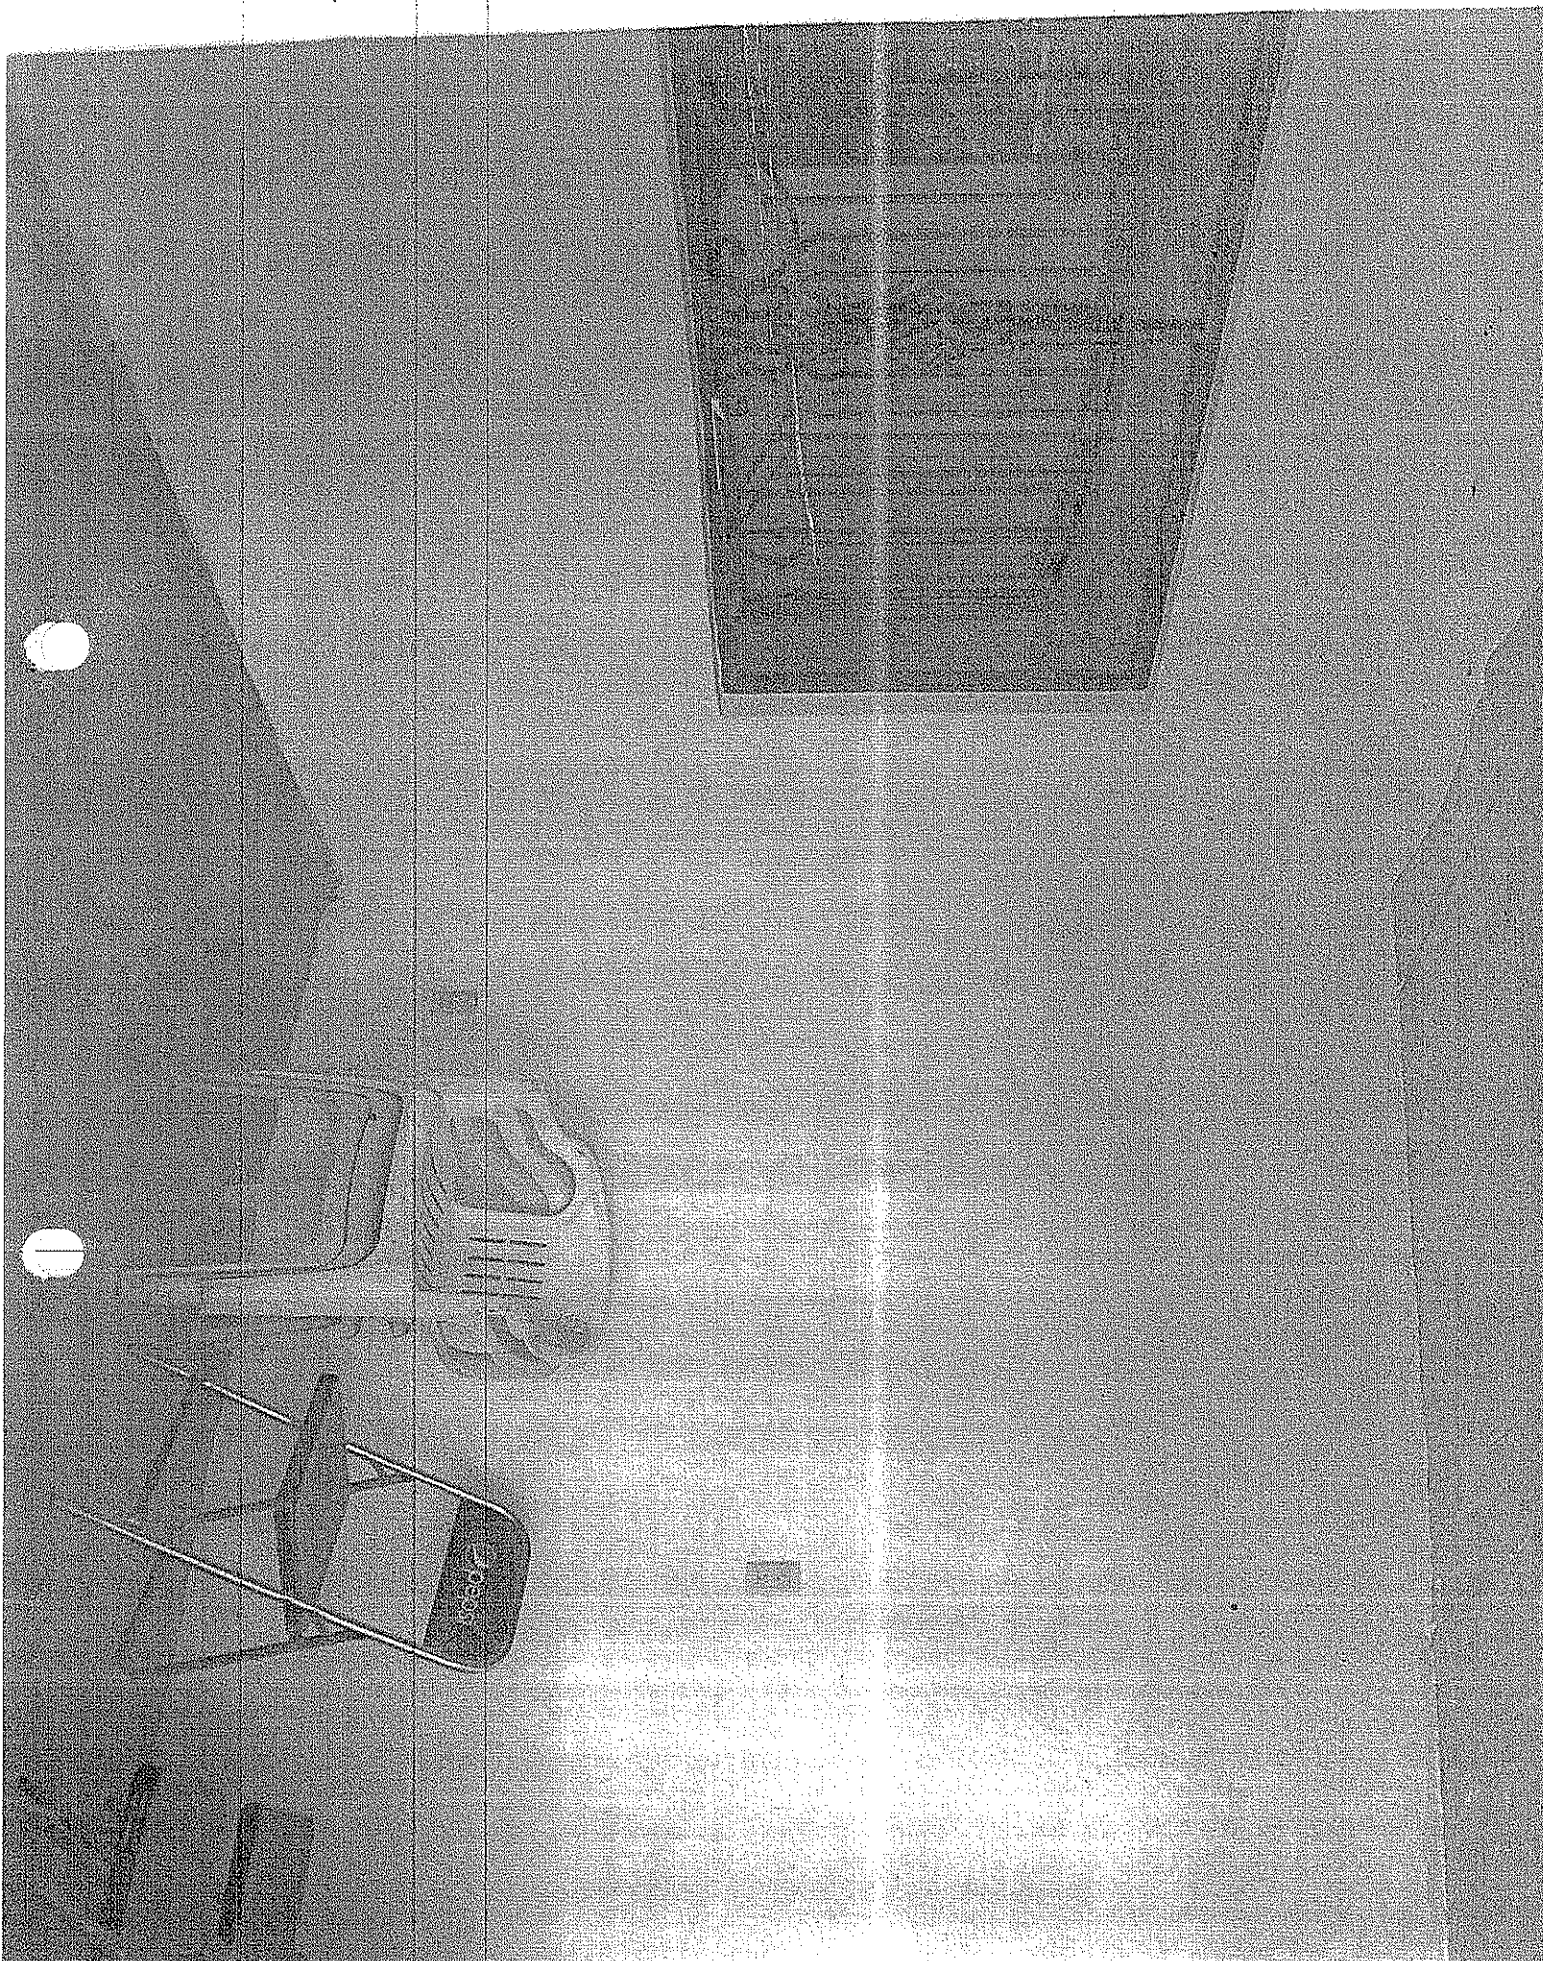



ASTEPA
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área	JEFATURA TÉCNICA
Departamento	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO
Proyecto: Número	03-17
Nombre	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Objetivo	MANTENER LAS LINEAS DE DISTRIBUCION EN CONDICIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Descripción de la meta	LAS LINEAS DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION DE AGUA QUE SE CUENTAN EN EL ORGANISMO REQUIEREN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGÚN EL CASO ESTO CON EL FIN DE MANTENER EL SERVICIO DE AGUA, ADEMAS DE ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS TOMAS DOMICILIARIAS
Método	REPORTES ATENDIDOS / REPORTES GENERADOS *100
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	MENSUAL FEBRERO 2019

En la Coordinación de Distribución y Mantenimiento se realizó y ejecuto actividades mismas que el usuario nos reporta dándole su debida atención, además el mantenimiento que las redes van necesitando para el servicio que ofrece el Organismo tomando en cuenta presupuesto realizado para este año 2019 y con los materiales y herramientas necesarias para cumplir el objetivo primordial del proyecto. Se han realizado conexiones para fraccionamientos que cuentan con presurizadores y mismos que se han reducido los consumos de Energía Eléctrica.

Los reportes atendidos y generados que se presentan a continuación forman parte de la información actualizada del sistema agua- soluciones con el que cuenta el organismo.

- Se anexan tablas de reportes realizados en campo

ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 16 DE MARZO DEL 2019.
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"


ING. ROSENDO VELÁZQUEZ ORTIZ
COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO

C.c.p. Archivo



Tepatitlán
Jalisco

Agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán

GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATITLÁN.GOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 798 700 / 8704 / 8705



CABECERA MUNICIPAL			
REPORTE DE TRABAJO MES DE FEBRERO 2019			
TIPO DE TRABAJO	REPORTADOS	REALIZADOS	%
FUGA EN BANQUETA	92	92	100
FUGA EN CALLE	144	144	100
BASTON	19	18	95
LLAVE DE PASO	56	54	96
REUBICACION	51	45	88
TOMA PENDIENTE	4	3	75
REPOSICION DE LINEA CENTRAL	20	20	100
TOMA TAPADA	20	18	90
CONEXIÓN	59	59	100
AGUA EN PIPAS	14	14	100



Tepatitlán
Gobierno Municipal

Agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán

CONZÁLEZ GALLO 60
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATITLÁN.GOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 788 700 / 8794 / 8795



ASTEPA
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

Dirección
Área
Departamento
Proyecto
Nombre

Objetivo
Descripción de la meta


Método
Unidad de medida
Frecuencia

-AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
-JEFATURA TÉCNICA
-ALCANTARILLADO
03-8
-OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
-SERVICIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EFICIENTE Y DE CALIDAD.
-LOGRAR EL DESALOJO Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES DE LA POBLACION, ASI COMO EL MANTENIMIENTO, REPARACION Y REHABILITACION DE LAS REDES.
-REPORTES ATENDIDOS/ANUAL*100
-PORCENTAJE DE REPORTES DE BACHEO ATENDIDOS
-MENSUAL FEBRERO 2019

En la Coordinación de alcantarillado se realizó y ejecuto actividades mismas que el usuario nos reporta dándole su debida atención, además realizando mantenimiento originado por el deterioro en el que algunas redes de alcantarillado ya se encuentran, tomando en cuenta presupuesto realizado para este año 2019 y con los materiales y herramientas necesarias para cumplir el objetivo primordial del proyecto.

- Se anexan tablas de reportes realizados en campo

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 16 DE MARZO DEL 2019.
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"


ING. FRANCISCO JAVIER CAMARENA ALDRETE
COORDINADOR DE ALCANTARILLADO

C.c.p. Archivo



Tepatitlán
Coahuila de Zaragoza

Agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán

GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATITLÁN.GOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 788 700 / 8704 / 8705



CABECERA MUNICIPAL				
REPORTE DE TRABAJO MES FEBRERO 2019				
TIPO DE TRABAJO	REPORTADOS	REALIZADOS	%	
ALCANTARILLADO	10	10	100	
DRENAJE TAPADO	6	6	100	
INSTALACION DE TAPAS	4	4	100	
RAMAL DRENAJE	9	8	89	
SONDEO DE DRENAJE	2	2	100	
REPOCICION DE LINEA CENTRAL	4	4	100	
DESASOLVE DE VACTOR	4	4	100	
VACTOR	1	1	100	



Tepatitlán
(orden municipal)

Agua y saneamiento del municipio de tepatitlán

ASTEPA
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

Dirección
Área
Departamento
Proyecto: Número
Nombre
Objetivo

Descripción de la meta
Método
Unidad de medida

Frecuencia

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
JERATURA TÉCNICA
COORDINACIÓN DE PRODUCCION
03-16
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS
LOGRAR UN CORRECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
MEDIANTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS
MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL
MUNICIPIO
MANIOBRAS REALIZADAS/TRIMESTRAL*100
PORCENTAJE DE REPORTES DE POZOS ATENDIDOS
MENSUAL

En el año 2019 correspondiente al mes de Febrero, se atendieron 171 reportes los cuales corresponden al 100% generados y atendidos a su vez en tiempo y forma, a continuación desglosamos el tipo de reporte originado. Cabe aclarar que hemos contado con repuestos de equipos de bombeo requeridos para solucionar los problemas que se nos han presentado, esperando adquirir equipos nuevos y reparar los necesarios.

TRABAJO POZOS 2019		
	MENSUAL	
	FEBRERO	TOTAL
VISITAS	110	110
MANIOBRAS	3	3
FUGAS DE CLORO	8	8
MOV-DE EQUIPOS	3	3
MANTENIMIENTO ELECTRICO	3	3
PODA DE MALESA	17	17

TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO A 5 DE MARZO DE 2019
ATENTAMENTE:

ING. HÉCTOR MANUEL CAMACHO HERALDEZ
COORDINADOR DE PRODUCCIÓN



Tepatitlán

Agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán

GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATITLÁN.GOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 788 700 / 8794 / 8795



ASTEPA
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

Dirección
Área
Departamento
Proyecto: Número
Nombre
Objetivo

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
JEFATURA TÉCNICA
BACHEO
03-9
MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO)
REPARAR LAS VIALIDADES DAÑADAS OCACIONADAS POR EL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE
AGUA
POTABLE Y DE ALCANTARILLADO
MEJORAR LAS VIALIDADES
REPORTES ATENDIDOS/TRIMESTRAL*100
PORCENTAJE DE REPORTES DE BACHEO ATENDIDOS
MENSUAL

Descripción de la meta
Método
Unidad de medida
Frecuencia

En el año 2019, correspondiente de Febrero se generaron 306 reportes de bacheo de los cuales se atendieron 249, representando el 81% en eficiencia del área de bacheo, aclarando que el retraso es debido a problemas ocasionados en los vehículos por el desgaste de los mismos, esperando en el siguiente mes concretar el 100% de lo programado.

Se presenta tabla desglosando tipo de trabajos realizados durante el periodo antes mencionado:

DEPARTAMENTO DE BACHEO		
REPORTE DE EFICIENCIA		
FEBRERO		
CONCEPTO	GENERADOS	ATENDIDOS
CONCRETOS	30	22
ASFALTOS	57	30
BANQUETAS	154	141
EMPEDRADOS	62	55
ADOQUINES	3	1
TOTAL	306	249

TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO A 4 DE FEBRERO DE 2019
ATENTAMENTE:


ING. HÉCTOR MANUEL CAMACHO HERALDEZ
COORDENADOR DE PRODUCCION

Tepatitlán

Agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán



ASTEPA
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área	JEFATURA TÉCNICA
Departamento	POTABILIZACIÓN VIVEROS
Proyecto: Número	03-13
Nombre	OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS
Objetivo	MANTENER UN PROCESO EFICIENTE PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS
Descripción de la meta	REMOCIÓN DE LA MAYOR CANTIDAD DE TURBIEDAD POSIBLE
Método	$(\text{PROMEDIO } \Sigma \text{ TURBIEDAD FINAL} - \text{PROMEDIO } \Sigma \text{ INICIAL}) / (\text{PROMEDIO } \Sigma \text{ TURBIEDAD FINAL}) * 100$
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	MENSUAL FEBRERO 2019

En la Coordinación de Potabilización Viveros se realizaron las actividades necesarias para la potabilización del agua cruda de presas Jihuite y Carretas, además el mantenimiento que se va necesitando para la potabilización de la misma, así mismo tomando en cuenta presupuesto realizado para este año 2019 y con los materiales y herramientas necesarias para cumplir el objetivo principal del proyecto.

Se entrega reporte de estadística de Presas, reporte del promedio de litros por segundo potabilizados y el promedio de remoción de turbiedad obtenida en el mes de Febrero 2019. Cabe mencionar, que la información se entrega en papel y digital.

- Se anexa gráfico con columna de turbiedad inicial y final.

ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 05 DE MARZO DEL 2019.
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"

ING. ANTONIO TAPIA GÓMEZ
COORDINADOR DE POTABILIZACIÓN VIVEROS



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS
REPORTE MENSUAL AGUA DE PRESAS JIHUTE Y CARRETAS

Mes: Febrero 2019

No.2



Día	Presa Jihute				Presa Carretas				Presa Jihute		Presa Carretas		
	Lectura de medidor anterior (m³)	Lectura de medidor actual (m³)	Diferencia de lectura (m³)	En Presa cm	Cota (de tabla) (m)	Lectura de medidor anterior (m³)	Lectura de medidor actual (m³)	Diferencia de lectura (m³)	En Presa cm	En Presa cm	En Presa cm	En Presa cm	En Presa cm
1	5243990	5253860	9870	114.23	80	1874.83	4372200	109252	1796	20.78	14	114.23	20.78
2	5253860	5263640	9780	113.19	82	1874.81	4359400	109252	1784	20.64	15	113.19	20.64
3	5263640	5273470	9830	113.77	84	1874.79	4344600	110396	1889	21.86	16	113.77	21.86
4	5273470	5283290	9820	113.65	86	1874.77	4329800	112925	1935	22.39	17	113.65	22.39
5	5283290	5293110	9820	113.65	88	1874.75	4315000	114860	1898	21.96	19	113.65	21.96
6	5293110	5302910	9800	113.42	90	1874.73	4300200	116758	1876	21.71	20	113.42	21.71
7	5302910	5312710	9900	113.42	92	1874.71	4285400	120531	1897	21.95	22	113.42	21.95
8	5312710	5322500	9790	113.31	94	1874.69	4270600	122424	1893	21.90	23	113.31	21.90
9	5322500	5332270	9770	113.07	96	1874.67	4255800	124317	1893	21.90	25	113.07	21.90
10	5332270	5342050	9780	113.19	98	1874.65	4241000	126262	1945	22.51	26	113.19	22.51
11	5342050	5351830	9780	113.19	100	1874.63	4226200	128227	1965	22.74	28	113.19	22.74
12	5351830	5361630	9800	113.42	102	1874.61	4211400	130118	1891	21.88	29	113.42	21.88
13	5361630	5371410	9780	113.19	104	1874.59	4196600	132053	1895	22.39	31	113.19	22.39
14	5371410	5381220	9810	113.54	106	1874.57	4181800	133951	1898	21.96	32	113.54	21.96
15	5381220	5391020	9800	113.42	108	1874.55	4167000	135881	1930	22.33	34	113.42	22.33
16	5391020	5400830	9810	113.54	110	1874.53	4152200	137778	1897	21.95	35	113.54	21.95
17	5400830	5410620	9790	113.31	112	1874.51	4137400	139714	1936	22.40	37	113.31	22.40
18	5410620	5420390	9770	113.07	114	1874.49	4122600	141666	1952	22.59	38	113.07	22.59
19	5420390	5430150	9760	112.96	116	1874.47	4107800	143532	1866	21.59	40	112.96	21.59
20	5430150	5439930	9780	113.19	118	1874.45	4093000	145441	1909	22.09	41	113.19	22.09
21	5439930	5449670	9740	112.73	120	1874.43	4078200	147320	1879	21.74	43	112.73	21.74
22	5449670	5459400	9730	112.61	122	1874.41	4063400	149242	1922	22.24	44	112.61	22.24
23	5459400	5469110	9710	112.38	124	1874.39	4048600	151104	1862	21.55	45	112.38	21.55
24	5469110	5478840	9730	112.61	126	1874.37	4033800	153001	2197	25.42	47	112.61	25.42
25	5478840	5488560	9720	112.50	128	1874.35	4019000	154879	1978	22.89	49	112.50	22.89
26	5488560	5498280	9700	112.26	130	1874.33	4004200	156750	1871	21.65	50	112.26	21.65
27	5498280	5507940	9680	112.03	132	1874.31	3989400	158650	1700	19.67	52	112.03	19.67
28	5507940	5517620	9680	112.03	134	1874.29	3974600	160710	1860	21.52	53	112.03	21.52

PRESAS	Total	Promedio
Jihute	273630	113.10
Carretas	53254	22.01

Metros cúbicos potabilizados	(m³)	326884
Promedio del caudal de Presas	(l/s)	135.11


Porcentaje inicial (%)	87.44
Porcentaje final (%)	79.49

Ing. Luis Ramírez Aguirre
Jefe de Área Técnica


Ing. Antonio Tabla Gómez
Coordinador de Potabilización

NOTA: No se contempla el gasto de agua de la purga en tanque Clarificador.

% de agua consumida en el mes de Febrero 2018



Litros por segundo de agua consumida en el mes de Febrero 2018

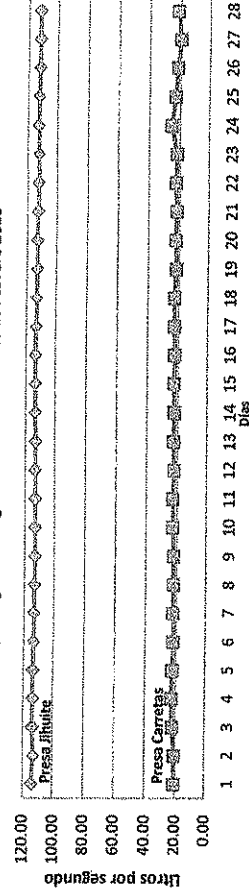

2020-01-17
CABY HOBZ.

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS



PROMEDIO DE AGUA POTABILIZADA, ANALISIS Y REMOCIÓN DE TURBIEDAD FEBRERO 2019

PRESAS

Jihuite	l/s	113.10
Carretas	l/s	22.01
Promedio total	l/s	135.11

CONCEPTO

Planta Potabilizadora Viveros	2403
Laboratorio de bacteriología	361
Análisis realizados	2764

CONCEPTO

Remoción de turbiedad %	83.98
--------------------------------	--------------

Atentamente:

Ing. Antonio Tapia Gómez
Coordinador de Potabilización



ASTEPA
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área	JEFATURA TÉCNICA
Departamento	LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA
Proyecto: Número	03-14
Nombre	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA
Objetivo	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE MONITOREO DE CLORO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE EN TIEMPO Y FORMA
Descripción de la meta	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACION
Método	ANALISIS REALIZADOS / PUNTOS MUESTREADOS * 100
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	MENSUAL

En el Laboratorio de Bacteriología se está cumpliendo en tiempo y forma con el aseguramiento de la calidad del Agua Potable, así como los mantenimientos preventivos de los equipos con los que cuenta el Laboratorio.

Las muestras tomadas de agua potable en la cabecera municipal, las delegaciones y acueducto son analizadas al 100% en el laboratorio de bacteriología.

El monitoreo de cloro se realiza en la cabecera municipal y las delegaciones, se monitorea el agua Potable que se suministra de la planta potabilizadora viveros, el agua potable que se suministra del acueducto y la de los pozos en donde se checan todos los pozos clorados que suministran agua potable.

Se monitorea el cloro para la COPRISJAL en sus puntos que ellos tienen establecidos en la cabecera municipal así como en las delegaciones, también cuando hay revisión de los sistemas por parte de COPRISJAL el Laboratorio de Bacteriología recibe la visita ya sea en la cabecera municipal o delegaciones.

Se realiza análisis de Físico-químicos de todo el sistema que incluye la planta potabilizadora viveros, acueducto y los pozos de la cabecera municipal así como los de las delegaciones.

El Laboratorio de Bacteriología realiza monitoreo de cloro y análisis de Bacteriología o Físico-químicos en ocasiones especiales para usuarios y empresas que soliciten el servicio.

El Laboratorio de Bacteriología está operando al 100% de acuerdo al plan de trabajo establecido, el número de muestreos de análisis de microbiología de agua potable fueron de 46 y los análisis de microbiología realizados fueron de 46. El número de muestreos de cloro residual libre de agua potable fueron de 265 y los análisis realizados fueron de 265 en el mes de Febrero de 2019.

TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO A 2 DE ABRIL DE 2019

ATENTAMENTE:


ING. PEDRO ESTRADA FRANCO
COORDINADOR DE LABORATORIO Y MONITOREO

Tepatitlán

Agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán


GONZÁLEZ GALLO 60

TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO

ASTEPA CONTACTO@TEPATITLANGOMEX



LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	
ANALISIS REALIZADOS	
PERIODO: FEBRERO DE 2019	
COLOR RESIDUAL PPM	265
COLONIAS MESOFILICAS AEROBIAS POR MILILITRO	46
COLIFORMES TOTALES	46
COLIFORMES FECALES	4
TOTAL	361

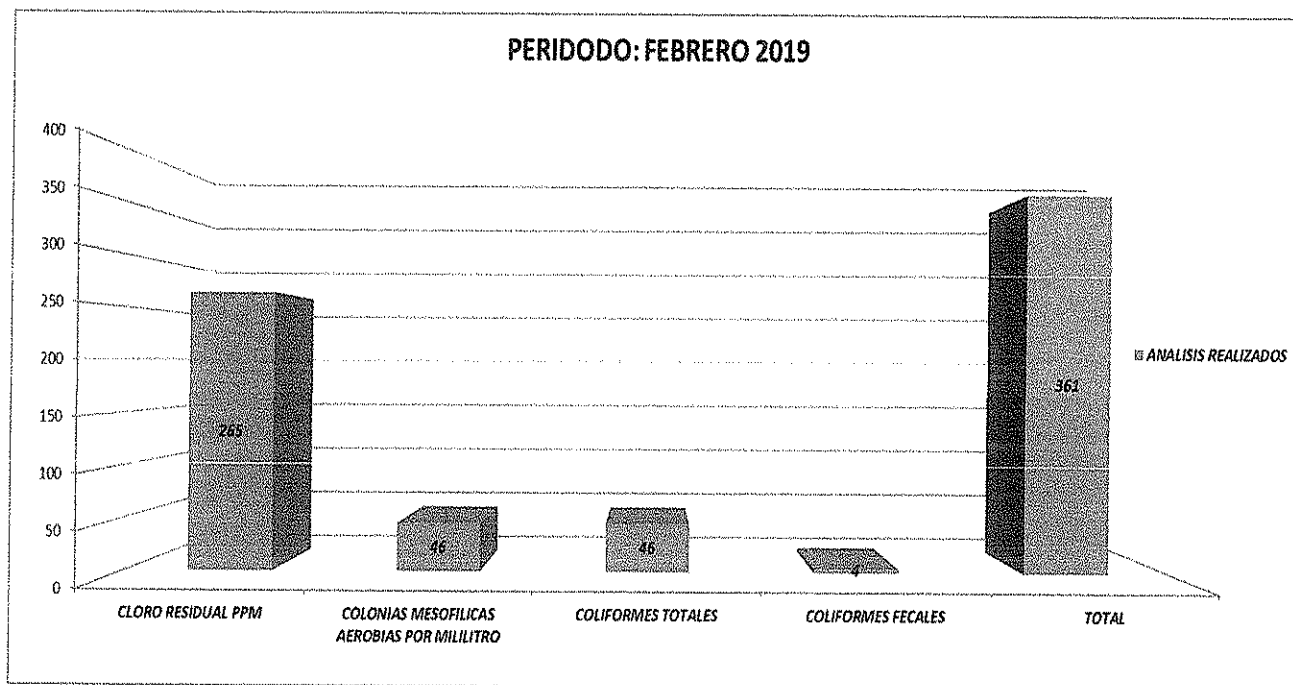

Agua y saneamiento del municipio de Tepatlán

ASTEPA
ENTREGA DE INFORMACION MENSUAL

CONCEPTO		DESCRIPCION
Dirección		AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área		JEFATURA TECNICA
Departamento		SANEAMIENTO
Proyecto: Número		03-7
Nombre		OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Objetivo		OPERAR Y MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Descripción de la meta		TRATAR LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE
Método		(TOTAL DE METROS CÚBICOS TRATADOS/7 521 336)*100
Unidad de medida		PORCENTAJE
Frecuencia		MENSUAL, FEBRERO

En la coordinación de Saneamiento se ejecutaron las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento. En el transcurso del mes de **Febrero** las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Lagunillas y Ceinjure operaron de manera regular, la PTAR Capilla está tratando en promedio 30 lps, de los 36 lps que es su capacidad de diseño, debido a que no está funcionando la zanja de oxidación.

De acuerdo a lo presupuestado, los recursos invertidos fueron administrados adecuadamente. Se les dio mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electromecánicos y a la infraestructura física.

Se anexa al presente la tabla con la cantidad de agua tratada en cada una de las tres PTARs.

De acuerdo al método de cálculo la meta planteada de tratamiento de agua fue de **576 253.44 m³**, de los cuales se trataron un total de **568 771.2 m³**, lo cual representa un **98.7%** de la meta planteada.

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 03 DE ABRIL DEL 2019.
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"


ING. AGUSTÍN JAIME DELGADILLO MERCADO
COORDINADOR DE SANEAMIENTO

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE AGUA TRATADA DEL MES DE FEBRERO 2019

DÍA DEL MES	VOLUMEN DE AGUA TRATADA EN lps			TOTAL DE lps TRTATDOS	TOTAL DE M ³ TRATADOS
	PTAR LAGUNILLAS	PTAR CAPILLA	PTAR CEINJURE		
1	203	32	3	238	20563.2
2	203	31	3	237	20476.8
3	202	32	2.5	236.5	20433.6
4	201	33	2.5	236.5	20433.6
5	203	31	3	237	20476.8
6	200	30	2.5	232.5	20088
7	201	29	3	233	20131.2
8	202	28	2.5	232.5	20088
9	204	29	3	236	20390.4
10	200	28	3	231	19958.4
11	199	32	3	234	20217.6
12	204	31	3	238	20563.2
13	199	28	2.5	229.5	19828.8
14	198	29	2.5	229.5	19828.8
15	200	30	2.5	232.5	20088
16	201	34	3	238	20563.2
17	202	33	3	238	20563.2
18	200	33	3	236	20390.4
19	203	32	2.5	237.5	20520
20	204	31	2.5	237.5	20520
21	205	31	2.5	238.5	20606.4
22	206	30	2.5	238.5	20606.4
23	204	29	3	236	20390.4
24	203	28	3	234	20217.6
25	201	28	2.5	231.5	20001.6
26	201	29	3	233	20131.2
27	202	32	3	237	20476.8
28	199	32	3	234	20217.6
TOTAL DE m ³ TRATADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2019					568771.2