

TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
MINUTA DE ACTIVIDADES

<p>Nombre de la obra:</p> <p>Proyecto de Ingeniería y continuación de la Construcción y Equipamiento de Bombeo y Planta Potabilizadora. Así como la construcción del Acueducto el Salto-Tepatitlán, Torre de oscilación, Tanques de Regulación, del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Tepatitlán de Morelos, Jal.</p>	<p>Municipio:</p> <p>TEPATITLÁN DE MORELOS Y VALLE DE GUADALUPE.</p>	<p>Localidad:</p> <p>TEPATITLÁN DE MORELOS Y VALLE DE GUADALUPE-</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Finalidad: Visita de Obra

Fecha: 14 de Octubre del 2014

Programa Social: APAZU

Descripción de actividades:

1 OBJETIVO

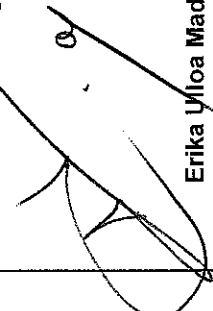


Que el Comité de Contraloría Social de seguimiento al proyecto de ingeniería y continuación de la Construcción y Equipamiento de Bombeo y planta Potabilizadora. Así como la construcción del Acueducto el Salto-Tepatitlán. Torre de oscilación, Tanques de Regulación, del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Tepatitlán de Morelos, jal.

2 LUGAR, HORA Y FECHA.


El día 14 de Octubre del 2014, a las 09:00 hrs en las instalaciones de la Unidad Administrativa Morelos calle Morelos No. 320 Col. Centro del Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco.

3 ASISTENTES

- Armantina González González**-Presidente de Comité de Contraloría Social
- Adalberto Navarro Franco** - Secretario de CCS
- José Antonio Sepúlveda González**- Insp. De control y vigilancia del CCS
- Gustavo de la Torre**- Tesorero de CCS
- Maria del Refugio González Baltazar**- Vocal III del CCS

- Erika Ylloa Madrigal**-Enlace de las Acciones de Contraloría Social
- Manuel Ramirez Ramirez**-Contralor Municipal
- Miguel Angel Vera Martinez**- Coordinador técnico del acueducto
- Ing. Enrique Navarro de la Mora** - Director de ASTEPA
- Ernesto Hernandez**-Gerente del Acueducto
- Carlos Agredano Diaz**-Coordinador jurídico del Acueducto
- Jorge Eduardo Gonzalez Arana**- Presidente Municipal
- Oscar Camarena Navarro** - Director de Desarrollo Urbano y Obra pública

TEPATILTLAN DE MORELOS JALISCO MINUTA DE ACTIVIDADES

ANTECEDENTES:

El día 03 al 04 de Junio del 2014, se colocaron 30 carteles conteniendo la convocatoria para todos los habitantes del Municipio, se elaboraron 150 trípticos con la información sobre la contraloría social e información del proyecto Acueducto El Salto- Tepatlilán y se elaboraron 156 invitaciones a líderes sociales de los diferentes sectores de la sociedad.

El día 10 de Junio del 2014, a las 11:00 horas en la Casa de la Cultura "Dr. José J. González , Ubicada en San Martín No. 35 Colonia Centro, Cp. 47600 En Tepatlilán de Morelos Jal, en asamblea comunitaria se conformo la Contraloría Social

El día 10 de Junio del 2014 a las 12:30 horas , Jal, en la Casa de la Cultura "Dr. José J. González , Ubicada en San Martín No. 35 Colonia Centro, Cp. 47600 En Tepatlilán de Morelos Jal se realizo la Capacitación al Comité de Contraloría Social 4 APAZU TEPA.

El día 24 de Julio del 2014 se llevo a cabo la 1er visita al Acueducto con el Comité de Contraloría Social , Presidente Municipal y Regidores del H. Ayuntamiento de Tepatlilán, donde se dio una breve explicación sobre el proyecto y se dio un recorrido por los trabajos de la planta Potabilizadora donde se resolvieron dudas que surgieron de las personas asistentes.



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El día 14 de Octubre del 2014 a la 9:00 Hrs. Nos reunimos en las instalaciones de la Unidad Administrativa Morelos para partir hacia la visita de la Obra donde se visitaron la Torre de oscilación y planta potabilizadora , asistiendo el Presidente Municipal , integrantes del comité, Contraloría Municipal , personal de Astepa , Obras Públicas , Constructora Perse y Supervisión UP , se explico de forma breve los avances físicos y financieros del proyecto así como los pendientes por concluir. Asimismo se realizó un recorrido por la obra verificando su ejecución y avances, y durante todo el proceso se realizaron preguntas y respuestas.

ACUERDOS







El comité de Contraloría Social observó que existía una barda de la Planta Potabilizadora con un mal terminado , por lo que se **RECOMIENDO** se corrigiera dicha observación para que se encuentre debidamente alineada.

El comité de Contraloría Social observó que cerca de la Planta Potabilizadora se encuentra el relleno sanitario del Municipio de Valle de Guadalupe , por lo que **SOLICITO** comentarlo con el ayuntamiento y analizar si esto afecta a la presa El Salto y tomar las acciones necesarias para solucionar dicha problemática.

RESULTADOS

Las solicitudes por parte de la Contraloría Social ya fueron atendidas, el tema de la barda de la planta potabilizadora mal construida se derribó y se volvió a construir lo cual al momento ya esta concluida correctamente.

Se tuvo una reunión por parte del Ayuntamiento de Tepatlilán con el Presidente del Valle de Gpe donde se planteó el posible riesgo de filtración de lixiviados a la Presa del Salto y quien informó que ya se realizó la 1 er visita por parte de la SEMADET al relleno sanitario actual y está en espera de la información para tomar decisiones.

Testigos:	
Integrante del comité que recibe copia: 	Beneficiario: 
Trabajador Social: 	Supervisor de Control de Calidad: 
	Autoridad Municipal: 
	Otro: 

TEPATILILAN DE MORELOS JALISCO
MINUTA DE ACTIVIDADES

<p>Nombre de la obra: Proyecto de Ingeniería y continuación de la Construcción y Equipamiento de Bombeo y Planta Potabilizadora. Así como la construcción del Acueducto el Salto-Tepatitlán, Torre de oscilación, Tanques de Regulación, del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Tepatitlán de Morelos, Jal.</p>	<p>Municipio: TEPATILILAN DE MORELOS Y VALLE DE GUADALUPE.</p>	<p>Localidad: TEPATILILAN DE MORELOS Y VALLE DE GUADALUPE-</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Finalidad: Visita de Obra

Fecha: 11 de Diciembre del 2014

Programa Social: APAZU

Descripción de actividades:

1 OBJETIVO

Que el Comité de Contraloría Social de seguimiento al proyecto de ingeniería y continuación de la Construcción y Equipamiento de Bombeo y planta Potabilizadora. Así como la construcción del Acueducto el Salto-Tepatitlán, Torre de oscilación, Tanques de Regulación, del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Tepatitlán de Morelos, Jal.

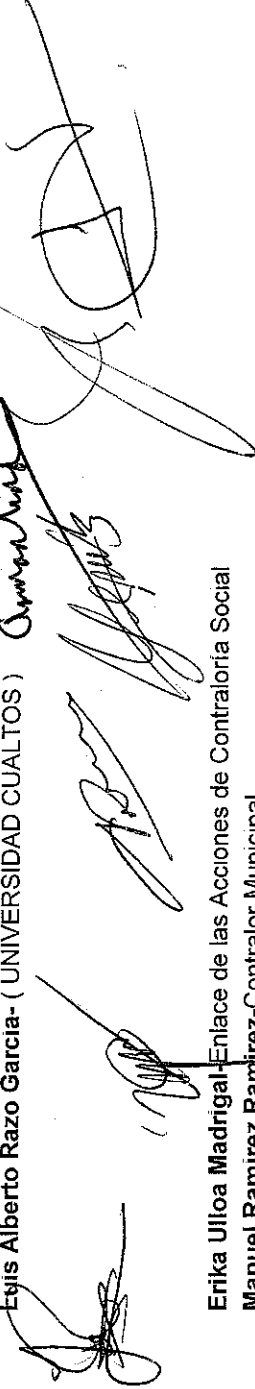
2 LUGAR, HORA Y FECHA.

El día 11 de Diciembre del 2014, a las 09:00 hrs en las instalaciones del Palacio Municipal calle Hidalgo No. 45 Col. Centro del Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco.

3 ASISTENTES

Armantina González González-Presidente de Comité de Contraloría Social
Adalberto Navarro Franco - Secretario de CCS
José Antonio Sepúlveda González- Insp. De control y vigilancia del CCS
Gustavo de la Torre- Tesorero de CCS

Luis Alberto Razo Garcia- (UNIVERSIDAD CUALTOS)



Erika Ulloa Madrigal-Enlace de las Acciones de Contraloría Social
Manuel Ramirez Ramirez-Contralor Municipal
Miguel Angel Vera Martinez- Coordinador técnico del acueducto
Ing. Enrique Navarro de la Mora - Director de ASTEPA
Ernesto Hernandez-Gerente del Acueducto
Carlos Agredano Diaz-Coordinador jurídico del Acueducto
Jorge Eduardo Gonzalez Arana- Presidente Municipal
Oscar Camarena Navarro - Director de Desarrollo Urbano y Obra pública



TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MINUTA DE ACTIVIDADES

ANTECEDENTES:



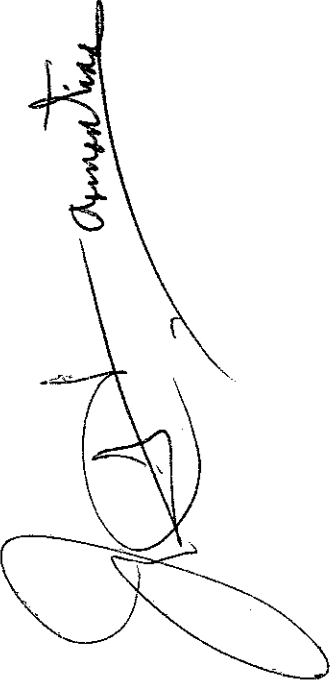
El día 03 al 04 de Junio del 2014, se colocaron 30 carteles conteniendo la convocatoria para todos los habitantes del Municipio, se elaboraron 150 trípticos con la información sobre la contraloría social e información del proyecto Acueducto El Salto- Tepatitlán y se elaboraron 156 invitaciones a líderes sociales de los diferentes sectores de la sociedad.

El día 10 de Junio del 2014, a las 11:00 horas en la Casa de la Cultura "Dr. José J. González , Ubicada en San Martín No. 35 Colonia Centro, Cp. 47600 En Tepatitlán de Morelos Jal, en asamblea comunitaria se conformo la Contraloría Social El día 10 de Junio del 2014 a las 12:30 horas , Jal, en la Casa de la Cultura "Dr. José J. González , Ubicada en San Martín No. 35 Colonia Centro, Cp. 47600 En Tepatitlán de Morelos Jal se realizo la Capacitación al Comité de Contraloría Social 4 APAZU TEPA.

El día 24 de Julio del 2014 se llevo a cabo la 1er visita al Acueducto con el Comité de Contraloría Social , Presidente Municipal y Regidores del H. Ayuntamiento de Tepatitlán, donde se dio una breve explicación sobre el proyecto y se dio un recorrido por los trabajos de la planta Potabilizadora donde se resolvieron dudas que surgieron de las personas asistentes. El día 14 de Octubre del 2014 a las 9:00 Hrs. se realizo la segunda visita al acueducto ,nos reunimos en las instalaciones del palacio municipal para partir hacia la visita de la obra donde se visitaron la ~~Torre de assestación y planta potabilizadora~~ Torre de assestación y planta potabilizadora, donde se respondieron algunas dudas del comité y se le dieron seguimiento a sus ~~comentarios~~ comentarios.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

El día 11 de Diciembre del 2014 a la 9:00 Hrs. Nos reunimos en las instalaciones en el Palacio Municipal para partir hacia la visita de la Obra donde se visitaron los Tanques de Almacanismos y planta potabilizadora , asistiendo el Presidente Municipal , integrantes del comité, Contraloría Municipal , personal de Astepa , Obras Públicas , Constructora Perse y Supervisión UP , se explico de forma breve los avances físicos y financieros del proyecto así como los pendientes por concluir. Asimismo se realizó un recorrido por la obra verificando su ejecución y avances, y durante todo el proceso se realizaron preguntas y respuestas.

Testigos:

Integrante del comité que recibe copia:	Beneficiario:	Autoridad Municipal:
Trabajador Social:	Supervisor de Control de Calidad:	Otro:

TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO
MINUTA DE ACTIVIDADES

<p>Nombre de la obra: Proyecto de Ingeniería y continuación de la Construcción y Equipamiento de Bombeo y Planta Potabilizadora. Así como la construcción del Acueducto el Salto-Tepatitlán, Torre de oscilación, Tanques de Regulación, del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Tepatitlán de Morelos, Jal.</p>	<p>Municipio: TEPATITLAN DE MORELOS Y VALLE DE GUADALUPE.</p>	<p>Localidad: TEPATITLAN DE MORELOS Y VALLE DE GUADALUPE.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Finalidad: Entrega-Recepción
Fecha: 05 de Febrero del 2015
Programa Social: APAZU

Descripción de actividades:

1 OBJETIVO
 Que el Comité de Contraloría Social de su informe anual y posteriormente se proceda a la firma de la Entrega- Recepción de las actividades correspondientes al ejercicio 2014.

02 LUGAR, HORA Y FECHA.
 El día 05 de Febrero del 2015, a las 10:00 hrs en las instalaciones del Palacio Municipal calle Hidalgo No. 45 Col. Centro del Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco.

3 ASISTENTES

Armantina González González-Presidente de Comité de Contraloría Social
 Adalberto Navarro Franco - Secretario de CCS
 Gustavo de la Torre- Tesorero de CCS
 José Guillermo Barrera García- Vocal II
 José Juan Dominguez Rubio- Vocal I

Mario Franco Barba- Encargado de Hacienda Municipal y Tesorero
 Fabricio de la Mar Gutierrez- Coordinador de Planeación
 Juan Ramón Marquez Alvarez- Secretario General
 Erika Ulloa Madrigal-Enlace de las Acciones de Contraloría Social
 Manuel Ramirez Ramirez-Contralor Municipal
 Miguel Angel Vera Martinez- Coordinador técnico del acueducto
 Ing. Enrique Navarro de la Mora - Director de ASTEPA
 Ernesto Hernandez-Gerente del Acueducto
 Carlos Agredano Diaz-Coordinador jurídico del Acueducto
 Fernando Plascencia Iñiguez- Presidente Municipal Substituto
 Oscar Camarena Navarro - Director de Desarrollo Urbano y Obra pública

TEPATILTLAN DE MORELOS JALISCO MINUTA DE ACTIVIDADES

ANTECEDENTES:

El día 03 al 04 de Junio del 2014, se colocaron 30 carteles conteniendo la convocatoria para todos los habitantes del Municipio, se elaboraron 150 trípticos con la información sobre la contraloría social e información del proyecto Acueducto El Salto- Tepatlilán y se elaboraron 156 invitaciones a líderes sociales de los diferentes sectores de la sociedad. El día 10 de Junio del 2014, a las 11:00 horas en la Casa de la Cultura "Dr. José J. González , Ubicada en San Martin No. 35 Colonia Centro, Cp. 47600 En Tepatlilán de Morelos Jal, en asamblea comunitaria se conformo la Contraloría Social El día 10 de Junio del 2014 a las 12:30 horas , Jal, en la Casa de la Cultura "Dr. José J. González , Ubicada en San Martin No. 35 Colonia Centro, Cp. 47600 En Tepatlilán de Morelos Jal se realizó la Capacitación al Comité de Contraloría Social 4 APAZU TEPA.

El día 24 de Julio del 2014 se llevo a cabo la 1er visita al Acueducto con el Comité de Contraloría Social , Presidente Municipal y Regidores del H. Ayuntamiento de Tepatlilán, donde se dio una breve explicación sobre el proyecto y se dio un recorrido por los trabajos de la planta .Potabilizadora donde se resolvieron dudas que surgieron de las personas asistentes. El día 14 de Octubre del 2014 a las 9:00 Hrs. se realizo la segunda visita al acueducto ,nos reunimos en las instalaciones del palacio municipal para partir hacia la visita de la obra donde se visitaron la Torre de oscilación y planta potabilizadora, donde se respondieron algunas dudas del comité y se le dieron seguimiento a sus comentarios.

El día 11 de Diciembre del 2014 a la 9:00 Hrs. Nos reunimos en las instalaciones en el Palacio Municipal para partir hacia la visita de la Obra donde se visitaron los Tanques de Almacenamientos y planta potabilizadora , asistiendo el Presidente Municipal , integrantes del comité, Contraloría Municipal , personal de Astepa , Obras Públicas , Constructora Perse y Supervisión UP , se explicó de forma breve los avances físicos y financieros del proyecto así como los pendientes por concluir. Asimismo se realizó un recorrido por la obra verificando su ejecución y avances, y durante todo el proceso se realizaron preguntas y respuestas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El día 05 de Febrero a las 10:00 Hrs. Nos reunimos en las instalaciones del Palacio Municipal ubicado en la calle Hidalgo No. 45 Col. Centro, el Presidente Municipal Substituto , integrantes del comité de Contraloría Social , Contraloría Municipal, Obras Públicas y personal de ASTEPA para dar la conocer el cierre de las actividades para el ejercicio 2014 con la lectura del acta de Entrega- Recepción de la obra Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Tepatlilán, Acueducto el Salto- Tepatlilán.

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

Testigos:

Integrante del comité que recibe copia: <i>[Handwritten signature]</i>	Beneficiario: <i>[Handwritten signature]</i>	Autoridad Municipal: <i>[Handwritten signature]</i>
Trabajador Social:	Supervisor de Control de Calidad: <i>[Handwritten signature]</i>	Otro: <i>[Handwritten signature]</i>



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA OBRA "SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO"

A las 10:15 horas del 05 de febrero del 2015, en las instalaciones del Palacio Municipal ubicados en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco Calle Hidalgo No. 45 Col. Centro, se reunieron por parte del comité de Contraloría Social que vigilo el proceso constructivo y la adecuada aplicación de los recursos públicos asignados a la obra "Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, A La Ciudad De Tepatitlán, Acueducto El Salto-Tepatitlán, En El Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco", y Por parte del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Lic. Fernando Plascencia Iñiguez, Arq. Oscar Camarena Navarro, Ing. Enrique Navarro de la Mora, L.C.P Ernesto Hernández Aceves y el L.A.P Manuel Ramírez Ramírez, con motivo del Informe anual de Contraloría Social y la Entrega- Recepción de la etapa 4 de la obra en cuestión, la cual consistió en los siguientes conceptos: Línea de Aducción.- Trabajos preliminares y movimiento de tierras, instalación de tubería, construcción de atraques, silletas, cajas de válvulas y encofrado de tubería, suministro e instalación de válvulas, piezas especiales y dispositivos de control. Planta Potabilizadora.- Conclusión de Ingeniería a detalle de la Planta Potabilizadora, construcción de losa de fondo, primero y segundo nivel de muros de tanque de agua cruda, mezcla rápida, floculación, tanque de almacenamiento para lavado de filtros, tanque de recuperación de agua de lavado de filtros, tanque de aguas claras; obras preliminares excavaciones y cimentación de instalaciones de filtración, edificio de almacén de productos químicos; suministro e instalación de tuberías, válvulas y piezas especiales mezcla rápida y floculación, sedimentación (DAF), filtración, equipamiento para retro lavado de filtros y sistema DAF-KWli; acabados, cancelerías e impermeabilizaciones en caseta de vigilancia, edificio de operación y control y taller de mantenimiento; instalación de sedimentación DAF obras preliminares, excavaciones y cimentación; instalación de equipa para la filtración; obra eléctrica alumbrado interior casetas potabilizadora; suministro de equipo de mezcla rápida y floculación; suministro de material filtrante; suministro de equipos para filtración. Estación de Bombeo.- Conclusión de Ingeniería a detalle de la Estación de Bombeo; suministro de tuberías, válvulas y piezas especiales; suministro de materiales y equipos como cámara de aire y equipos eléctricos; obras preliminares, movimiento de tierras; construcción de plataforma de bombeo. Monorrelleno.- Limpieza trazo y excavación en Monorrelleno y Laguna de Lixiviados; excavación con equipo; acarreo de material producto de la excavación; compactado de sub-rasante; construcción de terracerías con equipo para desplante de sub-base para vialidades, compactación de sub-rasante; suministro, habilitado y colocación de sub-base tanto en Monorrelleno como en Laguna de Lixiviados; colocación de tubería de PVC para Lixiviados; suministro de geo membrana. Línea de Impulsión.- preliminares limpieza, trazo y nivelación; desmonte; despalme; excavaciones, plantillas y rellenos por zona; plantilla; acostillados; relleno; acarreo; obras complementarias, bombeo de achique, retiro de alambre y postes de concreto, demolición de lienzos; suministro y colocación de cinta plástica; suministro y colocación de piezas especiales y empaques de neopreno, tornillos, vaeas, válvulas de mariposa; limpieza gruesa de la obra; Instalación y pruebas hidrostáticas de tubería de hierro dúctil. Línea de Gravedad.- preliminares limpieza, trazo y nivelación; desmonte; despalme; excavaciones, plantillas y rellenos por zona; plantilla; acostillados; relleno; acarreo. Tanques de Almacenamiento.- edificaciones de caseta de vigilancia y bodega; registro de albañal, muebles de

Manuel Ramírez Ramírez

Ernesto Hernández Aceves

Fernando Plascencia Iñiguez

Enrique Navarro de la Mora

Oscar Camarena Navarro

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA OBRA "SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO"

baño; aplanado y emboquillados en muros de bodega; muro de ingreso, fosa séptica, biodigestor autolimpiable; cubierta de bodega. Sistema de Control y Telecomunicaciones.- Suministro e instalación de material para sistema de telecomunicaciones.

La obra se construyó por medio del programa federal APAZU 2014, en beneficio de 92,450 habitantes (los beneficios serán alcanzados al término de la obra), con una inversión total durante el 2014 de **\$97'276,264.00** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado más indirectos, con las siguientes participaciones; Gobierno Federal **\$48'638,132.00** y Gobierno Municipal **\$48'638,132.00**, dicha obra se entrega como la cuarta etapa en buenas condiciones, situación que se constató en recorrido de obra realizado por integrantes del Comité de Contraloría Social y personal del Municipio de Tepatitlán de Morelos .

No habiendo más asunto que tratar se cierra la presente acta, a las 11:20 Hrs del 05 de Febrero del 2015.

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Presidente

Armatina González González

Tesorero

Gustavo de la Torre de Loza

Secretario

Adalberto Navarro Franco

Inspector de Control y Vigilancia

J. Antonio Sepulveda González

Vocal I

José Juan Domínguez Rubio

Vocal II

José Guillermo Barrera García

Vocal III


María del Refugio González



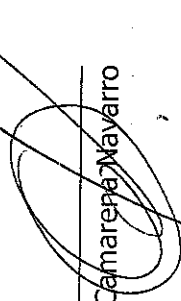
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA OBRA "SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO"

AUTORIDADES MUNICIPALES


Presidente Municipal Substituto


Lic. Fernando Plascencia Iñiguez


**Director de Obras Públicas
y Desarrollo Urbano**


Arq. Oscar Camarena Navarro

Director General de ASTEPA


Ing. Enrique Navarro De La Mora

Gerente del Acueducto


L.C.P. Ernesto Hernandez Aceves

Contralor Municipal


L.A.P. Manuel Ramirez Ramirez

